


令和8年度 一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(最終処分場)

【最終処分場環境測定箇所】

- | | |
|--------------|--------------|
| ①新旧最終処分場放流水 | ⑥最終処分場下流側地下水 |
| ②新最終処分場浸出水 | ⑦ガス濃度 |
| ③旧最終処分場浸出水 | ⑧臭気 |
| ④新最終処分場直下地下水 | ⑨温度 |
| ⑤最終処分場上流側地下水 | |

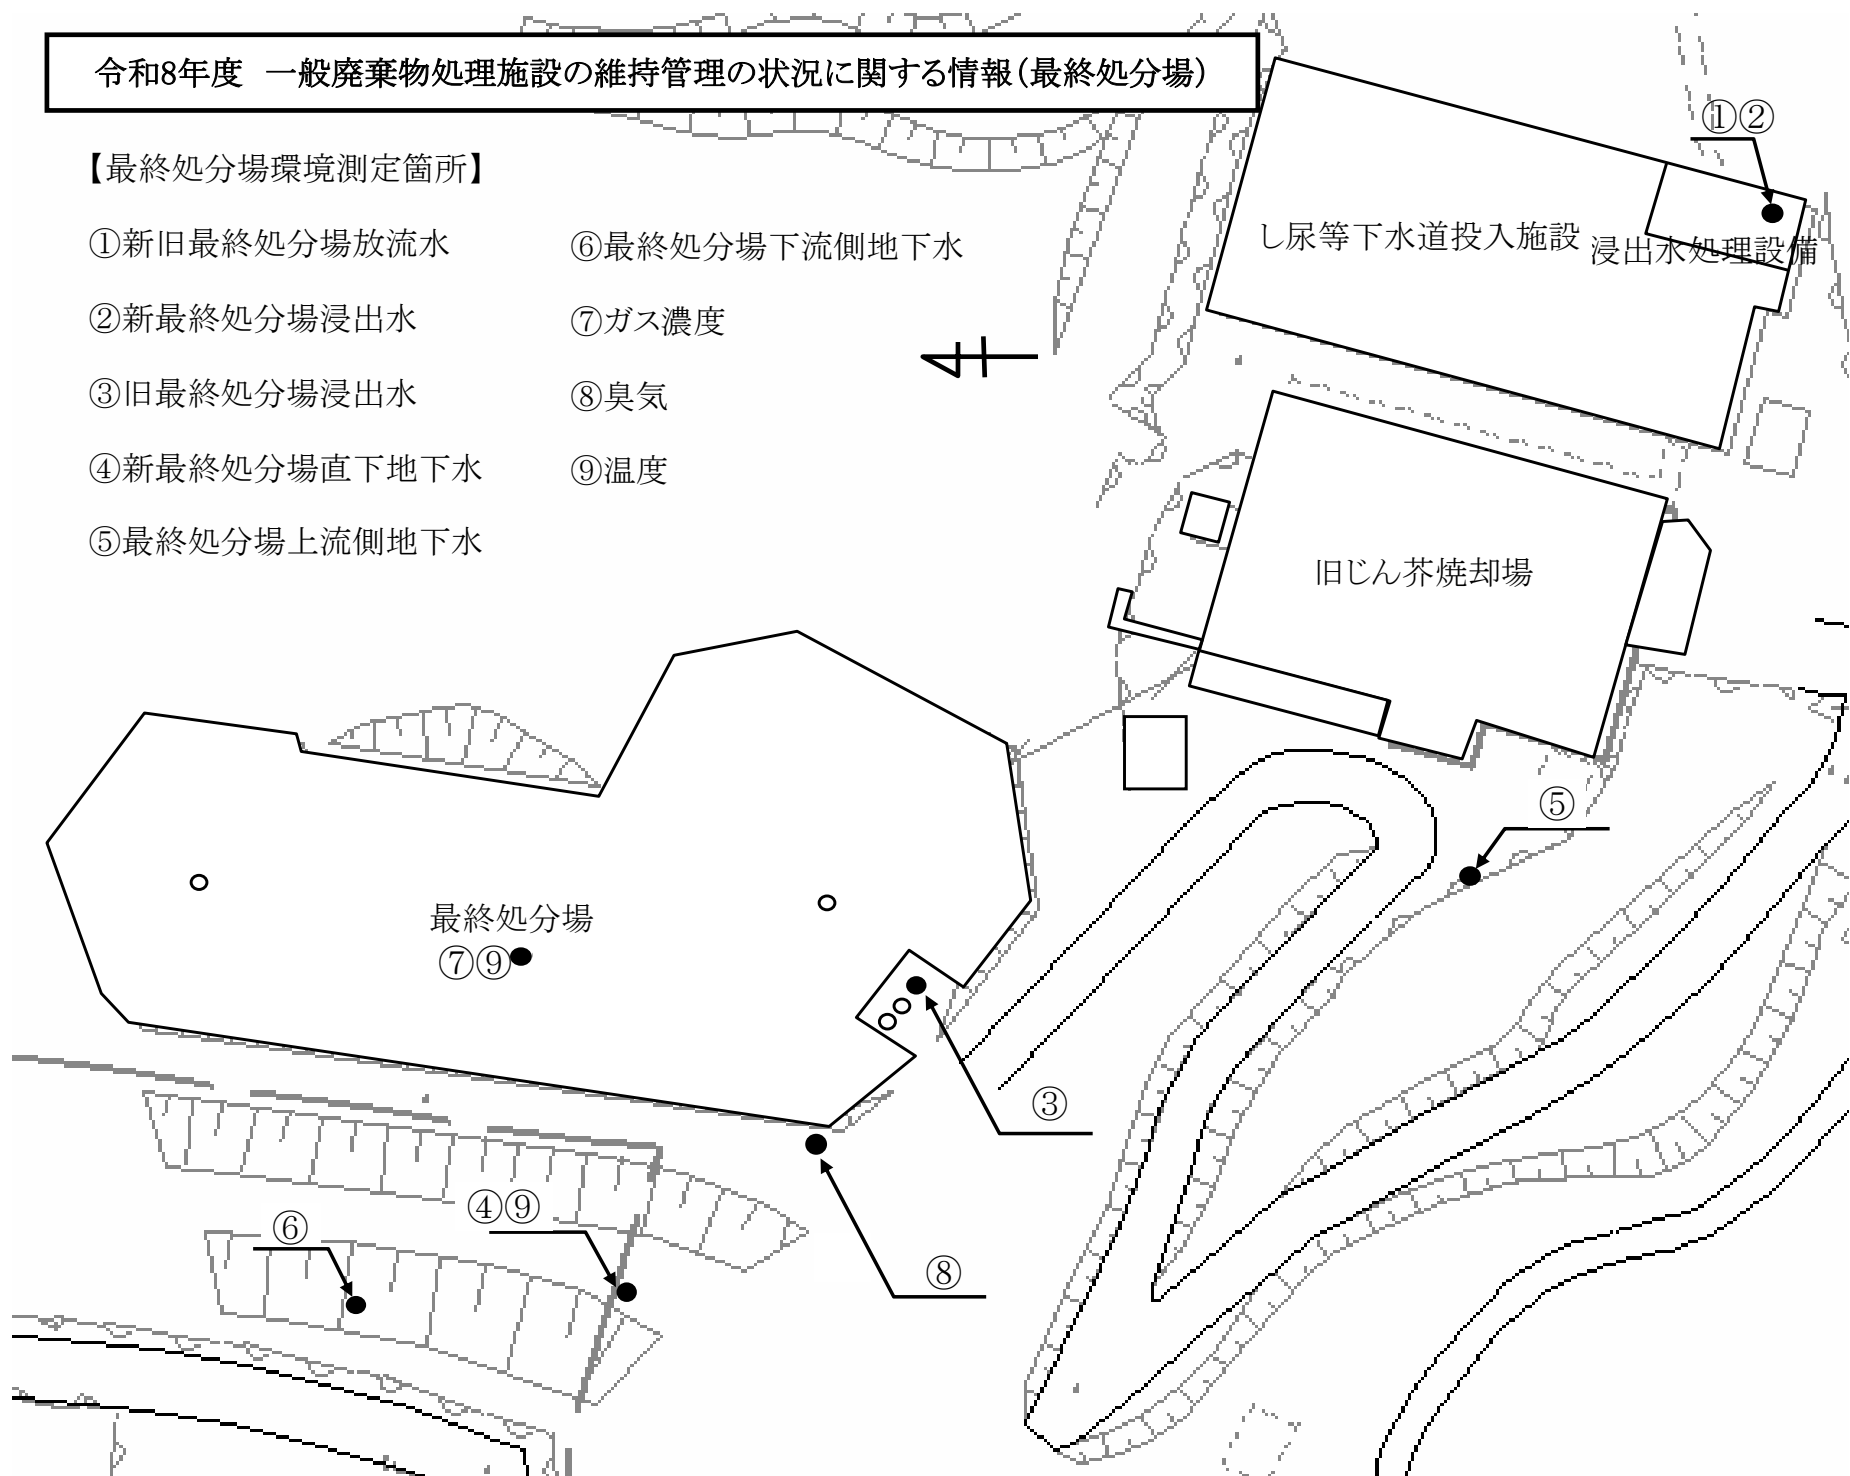

①新旧最終処分場放流水測定結果

[illegible]

②新最終処分場浸出水測定結果

[illegible]

③旧最終処分場浸出水測定結果

[illegible]

④新最終処分場直下地下水測定結果

年			R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R9	R9	R9
採水日	単位	地下水環境基準	4月7日	5月12日	6月5日	7月7日								
結果の得られた日	年月日	-	4月30日	6月2日	6月26日	7月21日								
水素イオン濃度 (PH)	-		8.1	8.0	7.7	7.8								
浮遊物質質量 (SS)	mg/l													
カドミウム	mg/l	0.003以下												
シアン	mg/l	不検出												
鉛	mg/l	0.01以下												
六価クロム	mg/l	0.05以下												
砒素	mg/l	0.01以下												
総水銀	mg/l	0.0005以下												
アルキル水銀	mg/l	不検出												
PCB	mg/l	不検出												
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下												
四塩化炭素	mg/l	0.002以下												
クロロエチレン	mg/l	0.002以下												
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下												
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下												
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下												
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下												
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下												
チウラム	mg/l	0.006以下												
シマジン	mg/l	0.003以下												
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下												
ベンゼン	mg/l	0.01以下												
セレン	mg/l	0.01以下												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下												
ふっ素	mg/l	0.8以下												
ほう素	mg/l	1以下												
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下												
電気伝導率	mS/m		48	35	53	41								
塩化物イオン	mg/l		16	13	17	21								
溶解性蒸発残留物	mg/l													
カルシウム	mg/l													
ナトリウム	mg/l													
マグネシウム	mg/l													
カリウム	mg/l													
硫酸イオン	mg/l													
炭酸水素イオン	mgHCO3-/l													
アンモニア性窒素	mg/l													
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下												
外観	-		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	-		無臭	無臭	無臭	無臭								

⑤新旧最終処分場上流側地下水測定結果

年			R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R9	R9	R9
採水日	単位	地下水環境基準	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日								
結果の得られた日	年月日	-	4月30日	6月2日	6月26日	7月21日								
水素イオン濃度(PH)	-													
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l													
化学的酸素要求量(COD)	mg/l													
浮遊物質(SS)	mg/l													
大腸菌群数	個/cm3													
カドミウム	mg/l	0.003以下												
シアン	mg/l	不検出												
鉛	mg/l	0.01以下												
六価クロム	mg/l	0.05以下												
砒素	mg/l	0.01以下												
総水銀	mg/l	0.0005以下												
アルキル水銀	mg/l	不検出												
PCB	mg/l	不検出												
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下												
四塩化炭素	mg/l	0.002以下												
クロロエチレン	mg/l	0.002以下												
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下												
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下												
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下												
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下												
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下												
チウラム	mg/l	0.006以下												
シマジン	mg/l	0.003以下												
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下												
ベンゼン	mg/l	0.01以下												
セレン	mg/l	0.01以下												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下												
ふっ素	mg/l	0.8以下												
ぼう素	mg/l	1以下												
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下												
電気伝導率	mS/m		40	39	40	42								
塩化物イオン	mg/l		8.8	9.3	8.9	8.4								
溶解性蒸発残留物	mg/l													
カルシウム	mg/l													
ナトリウム	mg/l													
マグネシウム	mg/l													
カリウム	mg/l													
硫酸イオン	mg/l													
炭酸水素イオン	mgHCO3-/l													
アンモニア性窒素	mg/l													
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下												
外観	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	-	-	無臭	無臭	無臭	無臭								

⑥最終処分場下流側地下水測定結果

年	単位	地下水環境基準	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R9	R9	R9
採水日			4月7日	5月12日	6月2日	7月7日								
結果の得られた日	年月日	-	4月30日	6月2日	6月26日	7月21日								
水素イオン濃度(PH)	-		7.3	7.3	7.5	7.6								
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l													
化学的酸素要求量(COD)	mg/l													
浮遊物質(SS)	mg/l													
大腸菌群数	個/cm3													
カドミウム	mg/l	0.003以下												
シアン	mg/l	不検出												
鉛	mg/l	0.01以下												
六価クロム	mg/l	0.05以下												
砒素	mg/l	0.01以下												
総水銀	mg/l	0.0005以下												
アルキル水銀	mg/l	不検出												
PCB	mg/l	不検出												
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下												
四塩化炭素	mg/l	0.002以下												
クロロエチレン	mg/l	0.002以下												
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下												
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下												
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下												
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下												
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下												
チウラム	mg/l	0.006以下												
シマジン	mg/l	0.003以下												
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下												
ベンゼン	mg/l	0.01以下												
セレン	mg/l	0.01以下												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下												
ふっ素	mg/l	0.8以下												
ほう素	mg/l	1以下												
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下												
電気伝導率	mS/m		93	90	95	100								
塩化物イオン	mg/l		31	26	32	32								
溶解性蒸発残留物	mg/l													
カルシウム	mg/l													
ナトリウム	mg/l													
マグネシウム	mg/l													
カリウム	mg/l													
硫酸イオン	mg/l													
炭酸水素イオン	mgHCO3-/l													
アンモニア性窒素	mg/l													
全鉄	mg/l													
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下												
外観	-		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	-		無臭	無臭	無臭	無臭								

⑦ガス濃度測定結果

※測定場所：最終処分場ガス抜き管No.2

採取日	単位		
硫化水素	volppm		
メタン	volppm		
	vol%		
酸素	vol%		
二酸化炭素	vol%		

⑧臭気濃度、臭気指数測定結果

※測定場所：最終処分場敷地境界

採取日	基準値		
臭気濃度	—		
臭気指数	15		

⑨ガス抜き管及び地下水マンホール内部温度測定結果

年				単位	R8	R9
測定日						
ガス抜き管 No.2	内部温度	10分間隔	平均	℃		
		10分間隔	最大	℃		
		10分間隔	最小	℃		
		3時間	平均	℃		
		3時間	最大	℃		
		3時間	最小	℃		
	天候					
	気温			℃		
	湿度			%		

採取日				単位		
新最終処分 場直下地下 水マンホー ル	内部温度	10分間隔	平均	℃		
		10分間隔	最大	℃		
		10分間隔	最小	℃		
		3時間	平均	℃		
		3時間	最大	℃		
		3時間	最小	℃		
	天候					
	気温			℃		
	湿度			%		

1、埋立について

現在埋立はしていません。

埋立容量 15,077m³ 埋立量 15,077m³ 残余容量 0m³(平成27年3月31日現在)

※平成27年3月30日付け、県に軽微変更届を提出し、埋立容量を減、残余容量を0としました。

※埋立量は、覆土量を含みます。

2、定期点検結果

①擁壁等

(擁壁は埋設のため、その周辺の外観について)

点検日	点検結果
令和8年4月24日	異常なし
令和8年5月29日	異常なし
令和8年6月26日	異常なし
令和8年7月31日	異常なし

②遮水シート

点検日	点検結果
令和8年4月24日	異常なし
令和8年5月29日	異常なし
令和8年6月26日	異常なし
令和8年7月31日	異常なし

③浸出水処理設備の機能

点検日	点検結果
令和8年4月24日	異常なし
令和8年5月29日	異常なし
令和8年6月26日	異常なし
令和8年7月31日	異常なし